

SCHEMA EROGAZIONE ACQUA LAME A FILO MURO

Art. 7531/L




Art. 8831/L



Art. 1031/L



Le misure indicate sono rilevate su impianto con pressione di 3bar e portata di 16 l/min, a portate e pressioni differenti possono variare

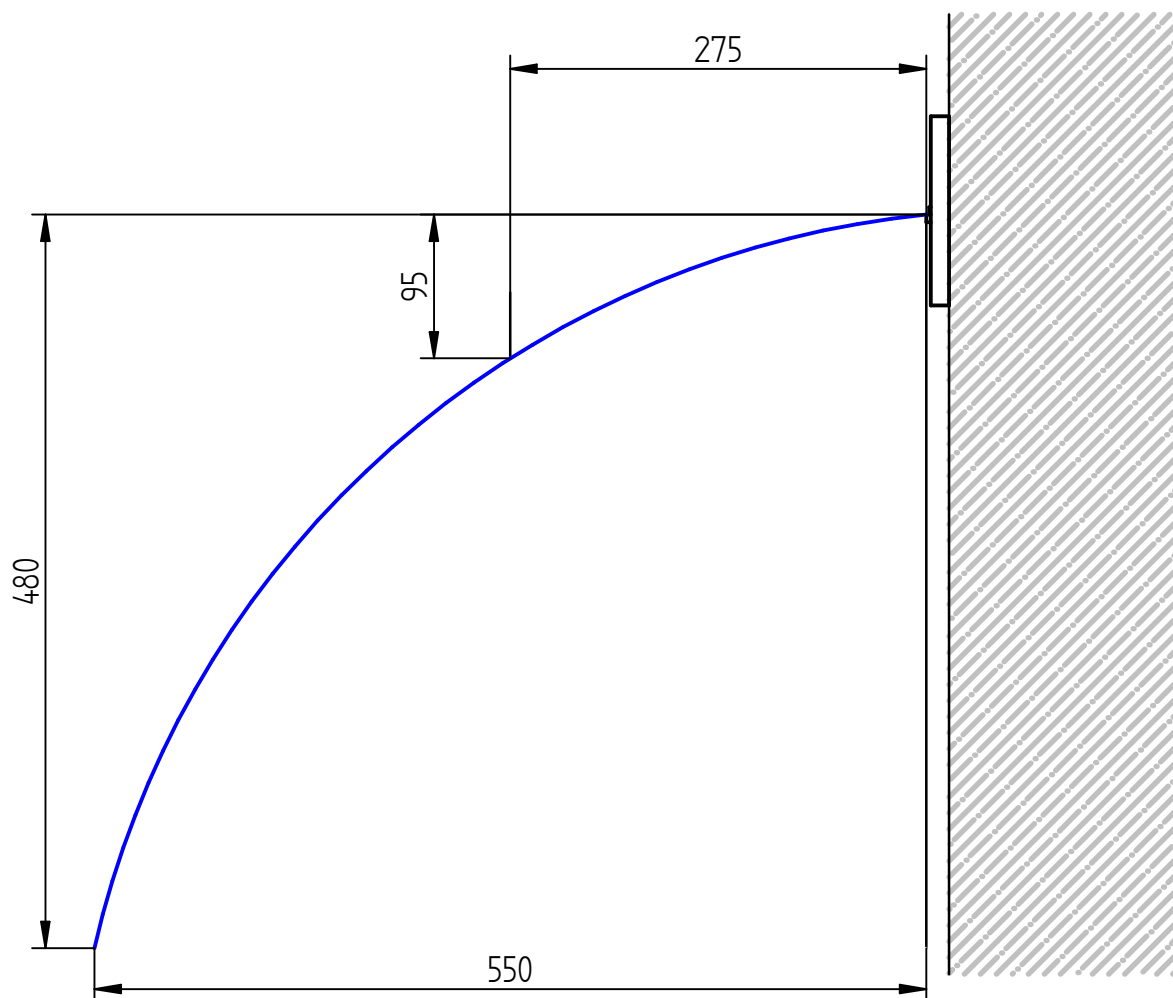

Per qualsiasi richiesta di informazioni, preghiamo contattare l'Ufficio Tecnico presso:

info@bellostarubinetterie.com

For any technical inquiries, please contact the Technical Office at: info@bellostarubinetterie.com

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN

EOB

MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.